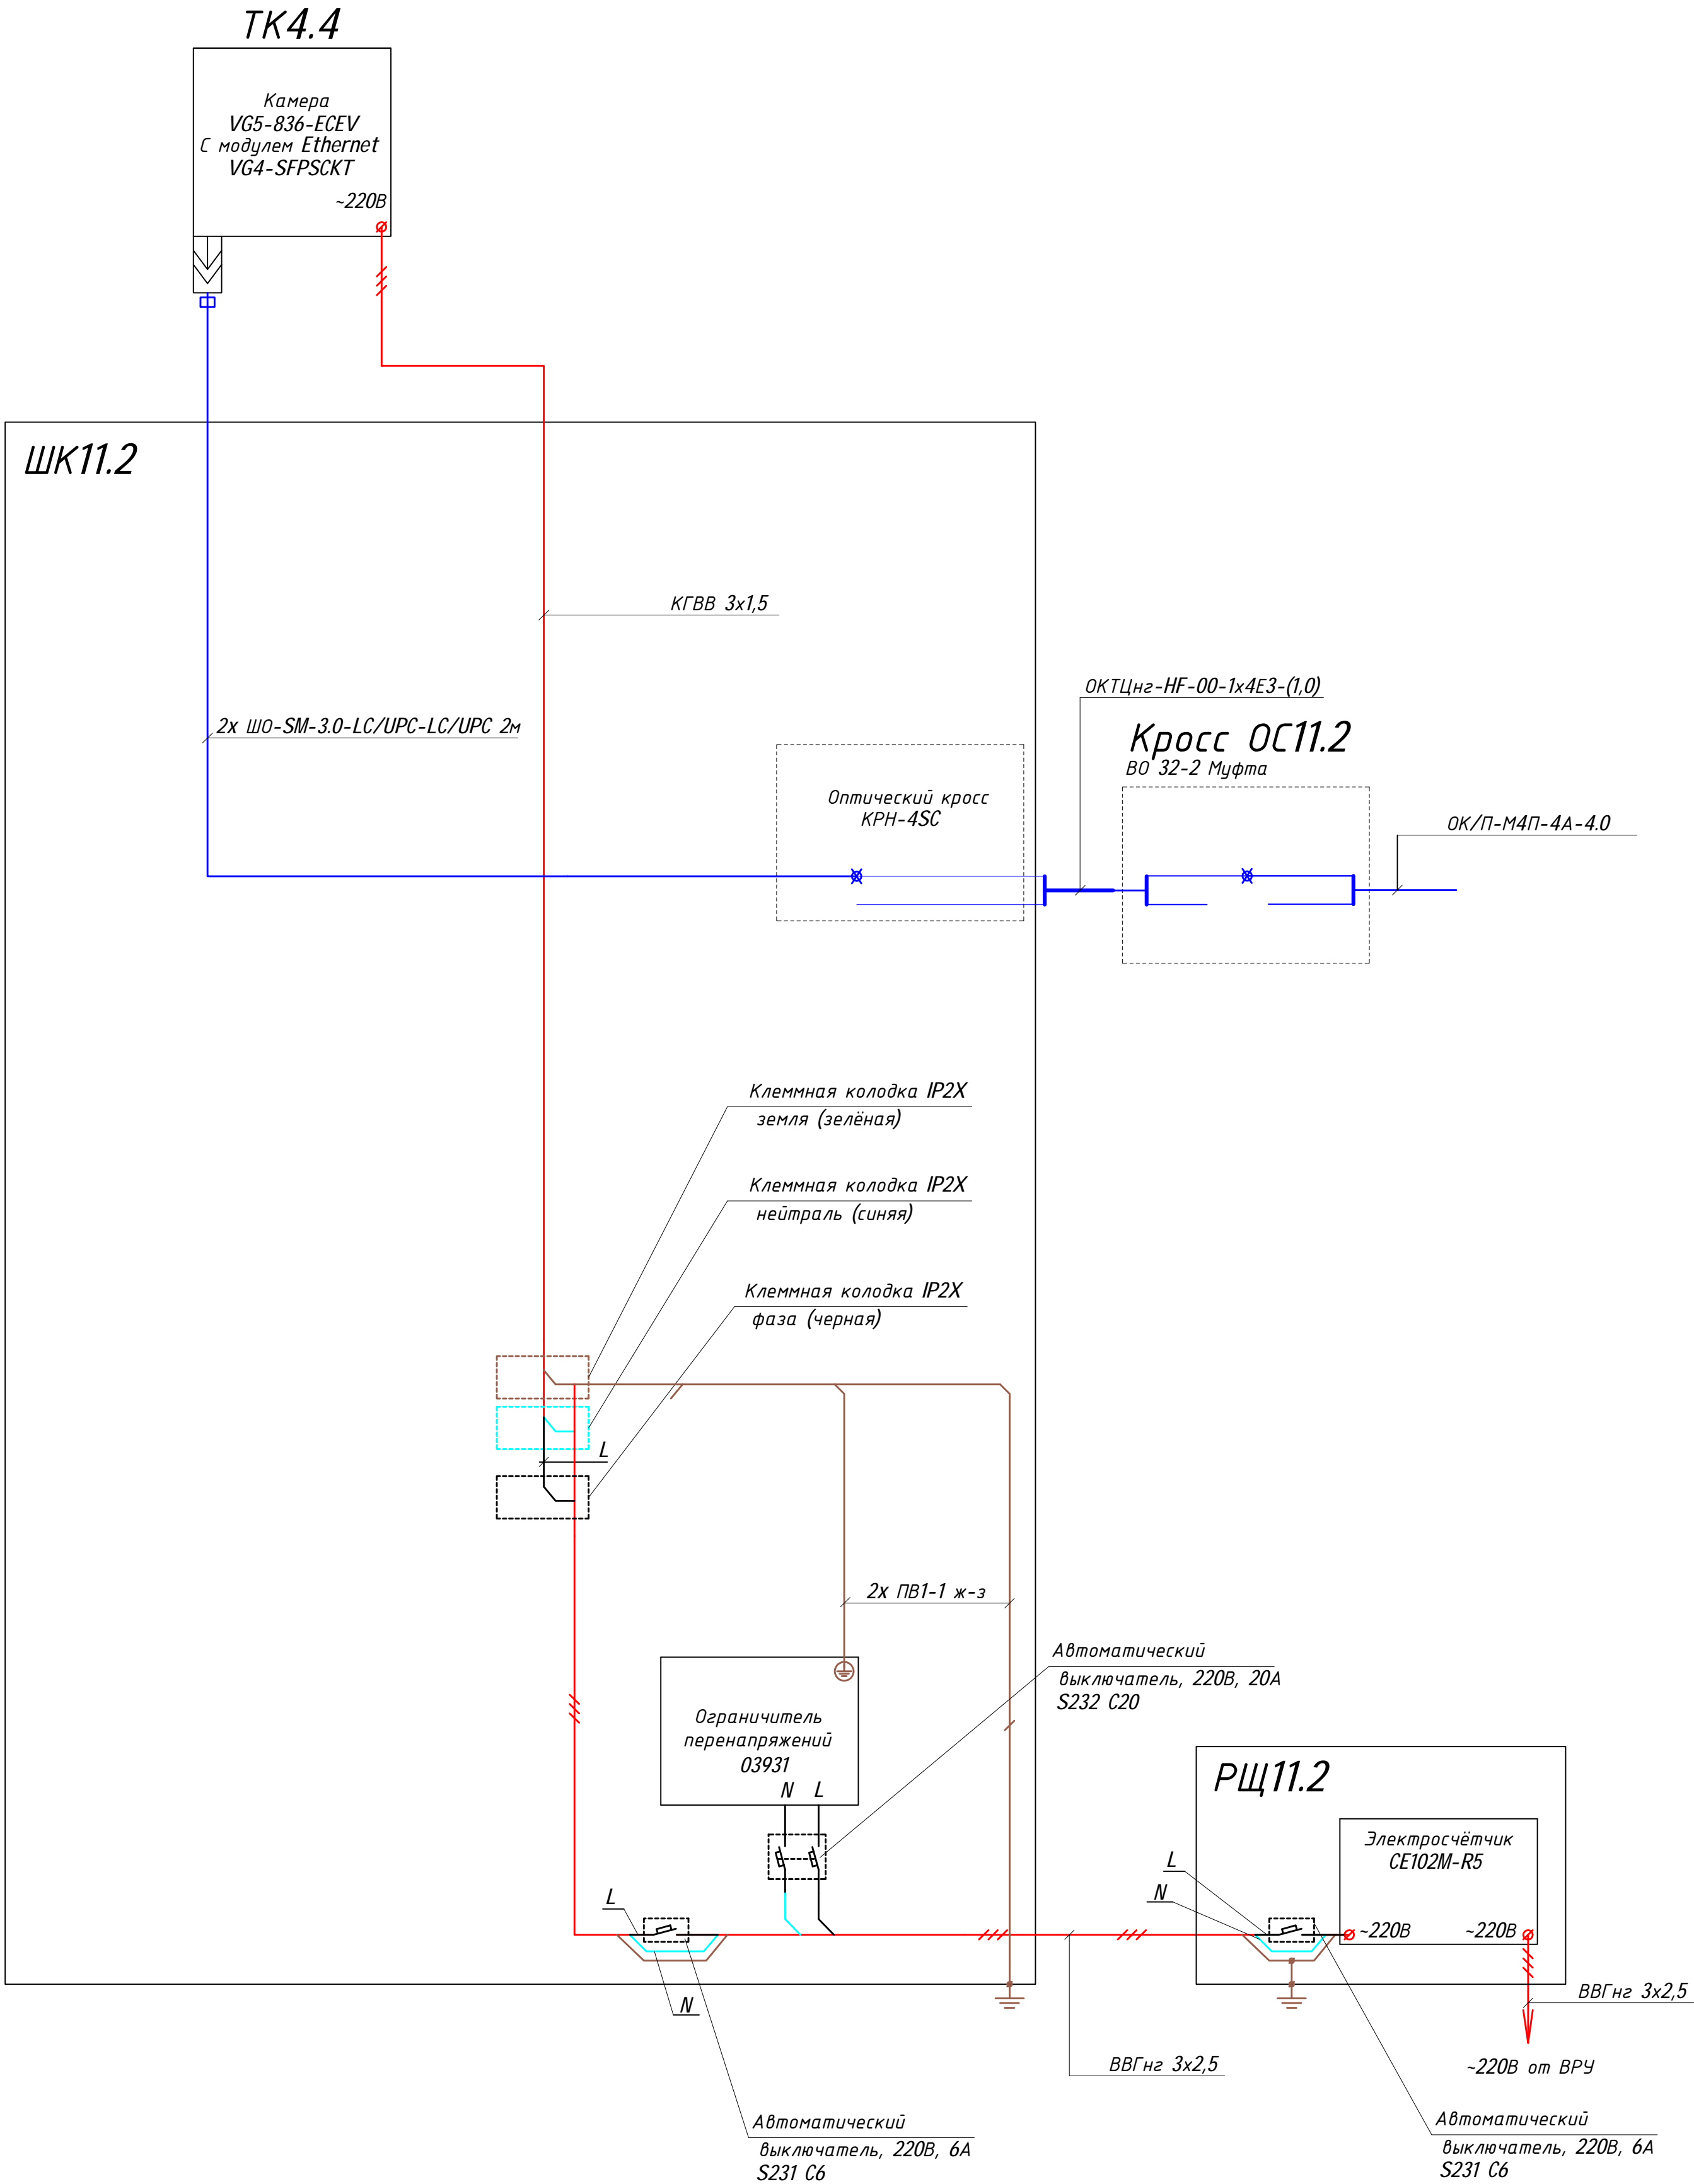


Име. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен



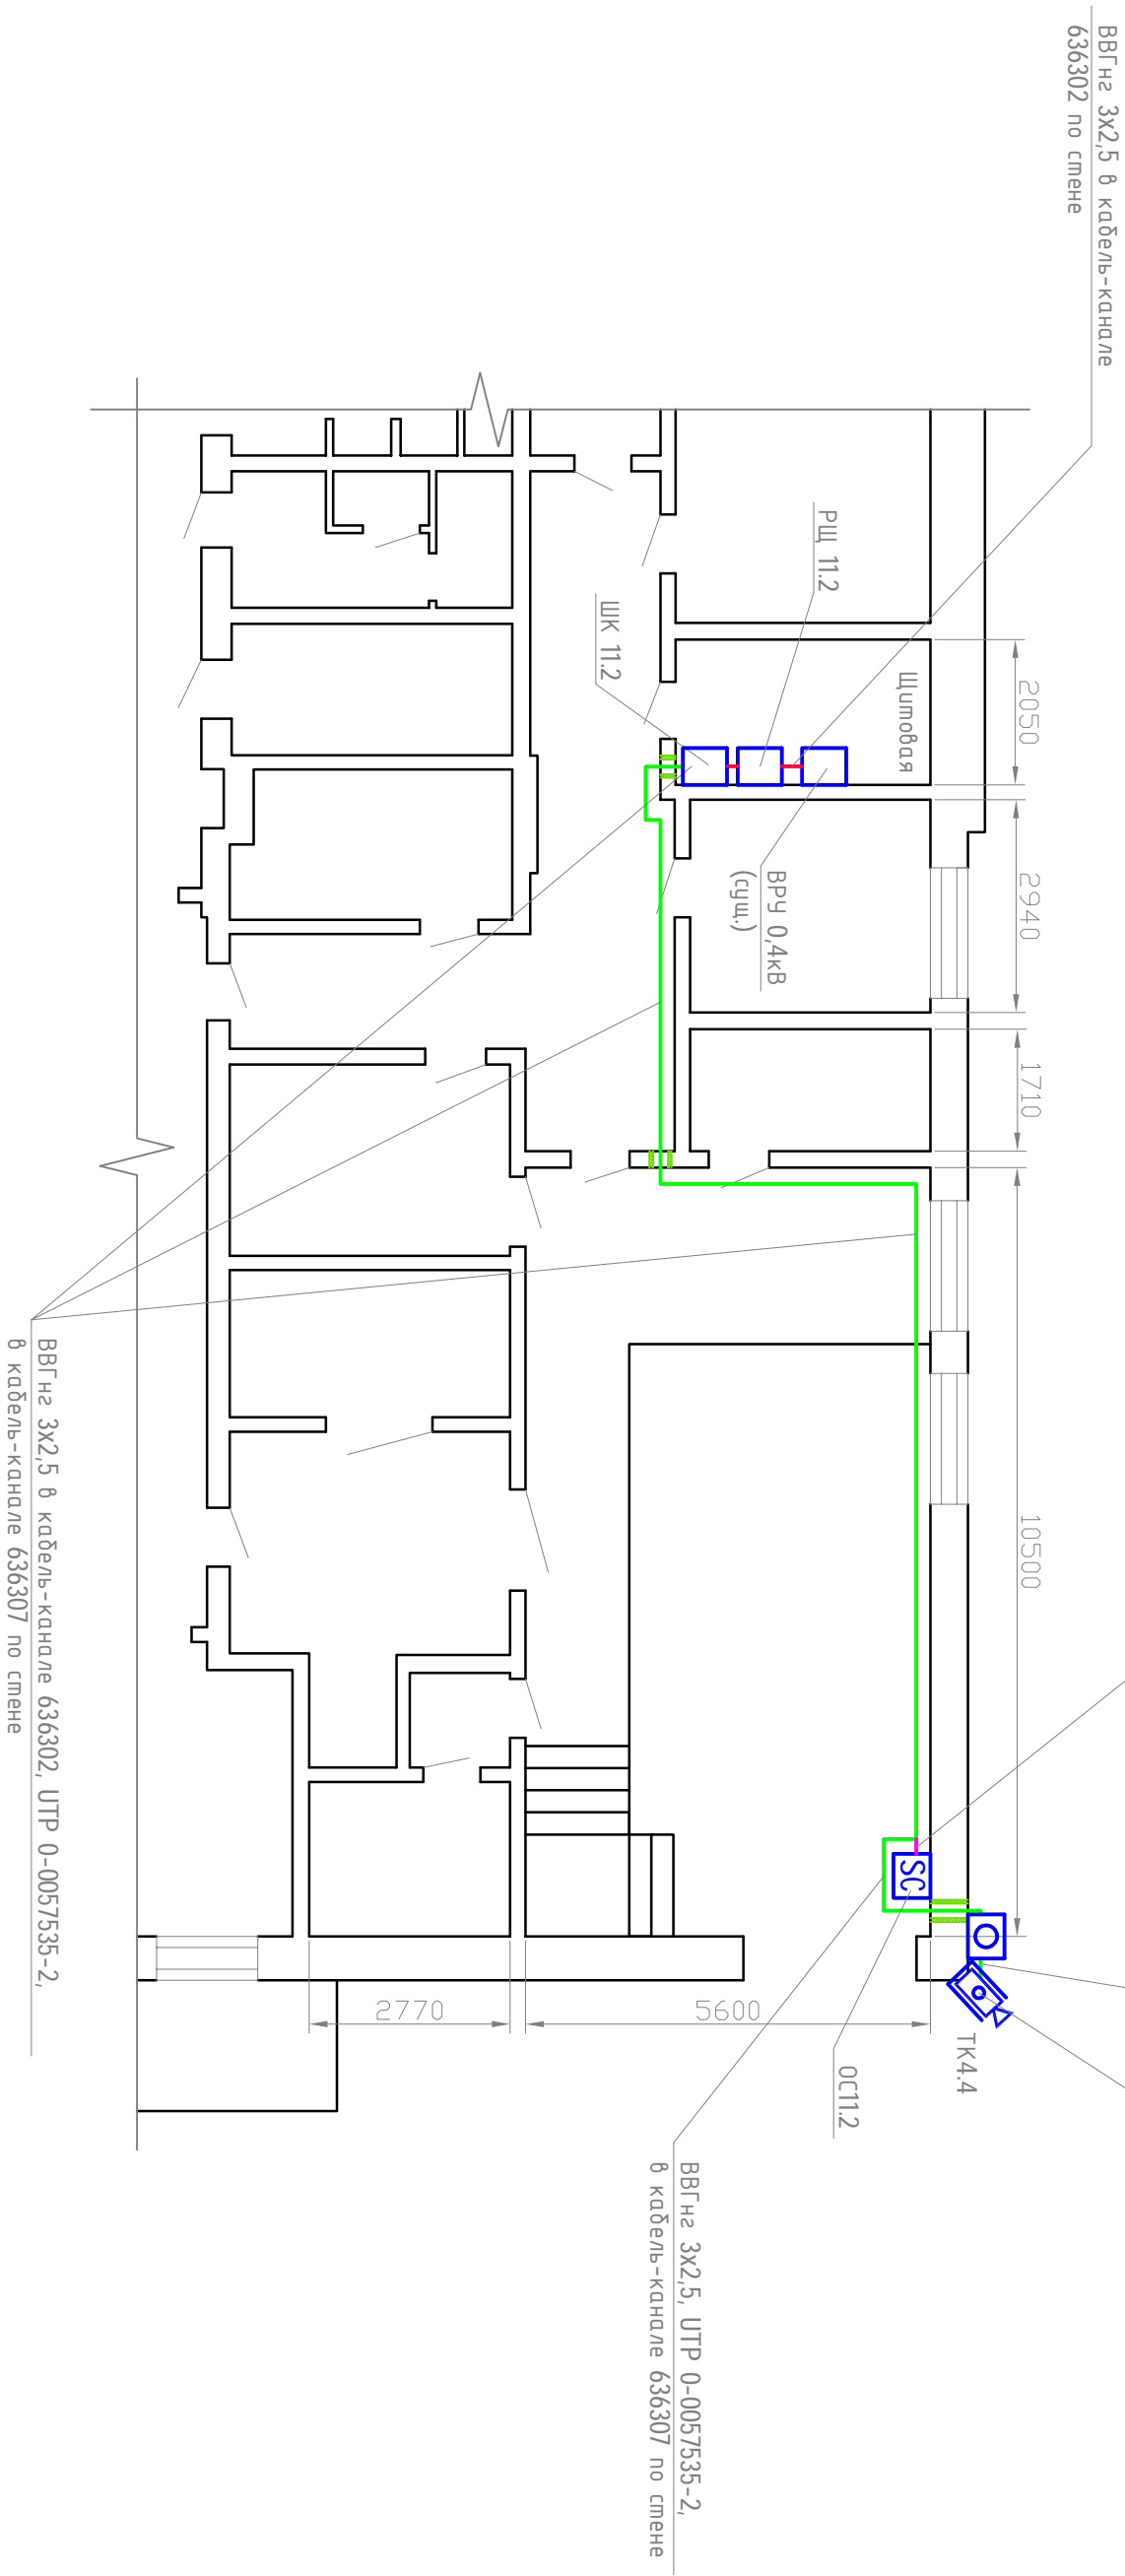
Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ					
Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Куручкин		08.12		
Пров.	Францев		08.12		
Н.контр.	Охотников		08.12		
Утв.	Панков		08.12		
Система централизованного видеонаблюдения				Стадия	Лист
				РП	96
Схема соединений. Объект №11.2.				Фирма "СИН-СБ"	

фрагмент плана 1 этажа

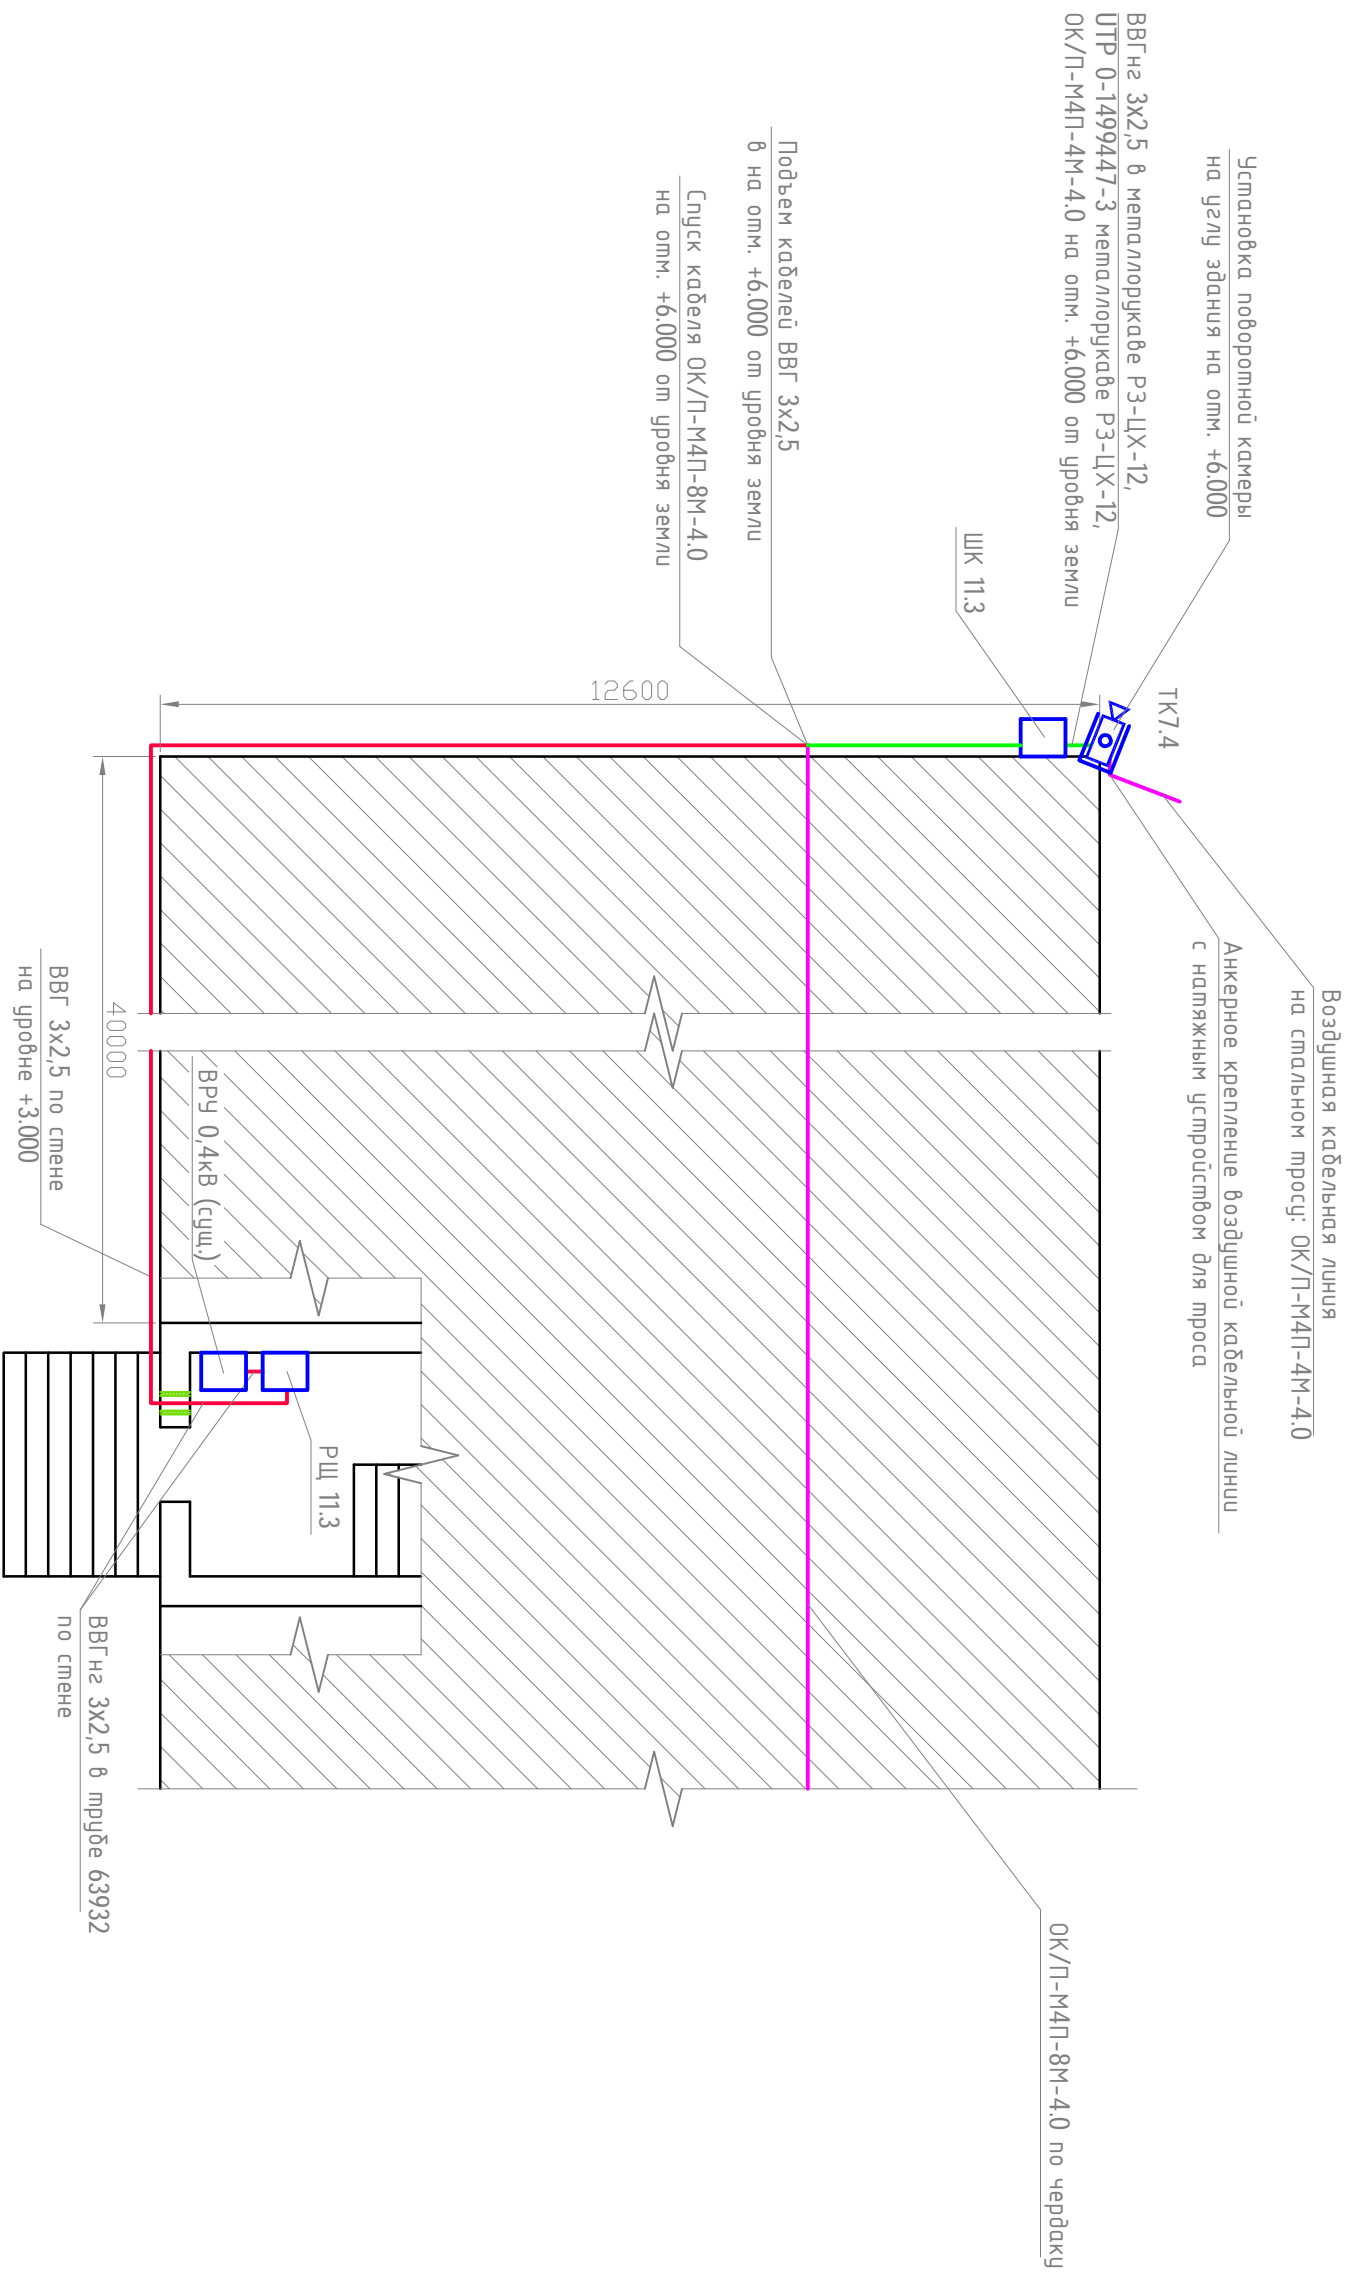
КТББ 3х1,5 в мемаллопкаде РЗ-ЦХ-12,
УТР 0-1499448-3 в мемаллопкаде РЗ-ЦХ-12

ММ 1-0599142-6 в кабель-канале
636307 по смене

Установка поворотной
камеры на углу здания
отм. +6.000 от ур. земли

[illegible]

фрагмент плана 1 этажа

[illegible]

Справ. №		Перв. примен	
Подп. и дата		Инв. № дубл.	
Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № подл.		Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ	

0м ВРУ 0,4кВ

ВВГ 3х2,5

Wh

CE102M-R5

РЩ11.4

Pr =0,076 кВт

Ip =0,345 А

№1

S231

C16

ВВГ 3х2,5

0м РЩ11.4 №1

ВВГ 3х2,5

ШК11.4

Pr =0,076 кВт

Ip =0,345 А

№2

S231

C6

ВВГ 3х2,5

Назначение группы	ШК11.4
Pr, Вт	76
Ip, А	0,345

ТК7.3 Блок питания VG4-A-PA2
76
0,345

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Куручкин				08.12
Пров.	Францев				08.12
Н.контр.	Охотников				08.12
Утв.	Панков				08.12

Т-2.0706.2-КСБ.СЦВ-РЧ		
Корректировка проектно-сметной документации. Комплексная система безопасности в городе Югорске		
Система централизованного видеонаблюдения	Стадия	Лист
	РП	100
Схема электропитания. Объект №11.4.		Фирма "СИН-СБ"